


Anexo 1

Forma de fixação em poste utilizando AS11 e Alça pré-formada:




AS11

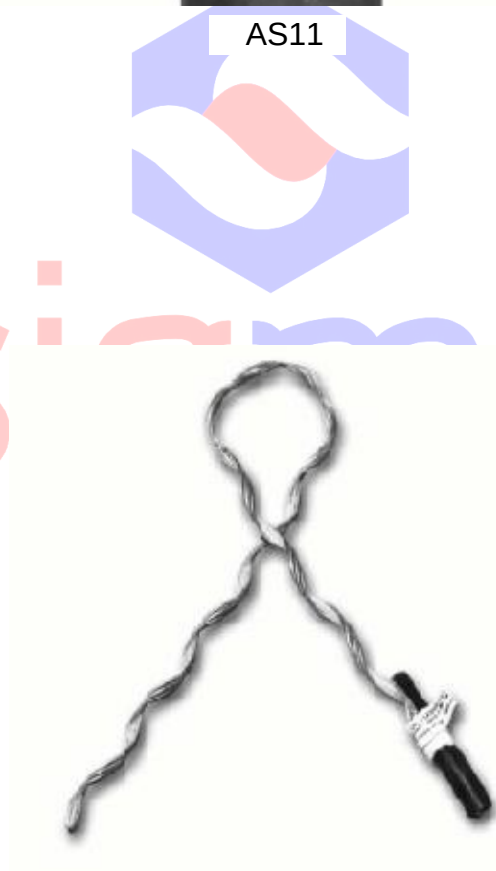

Alça pré-formada

Anexo 2

Cinta para fixação do AS-11 em poste troco cônico de concreto:

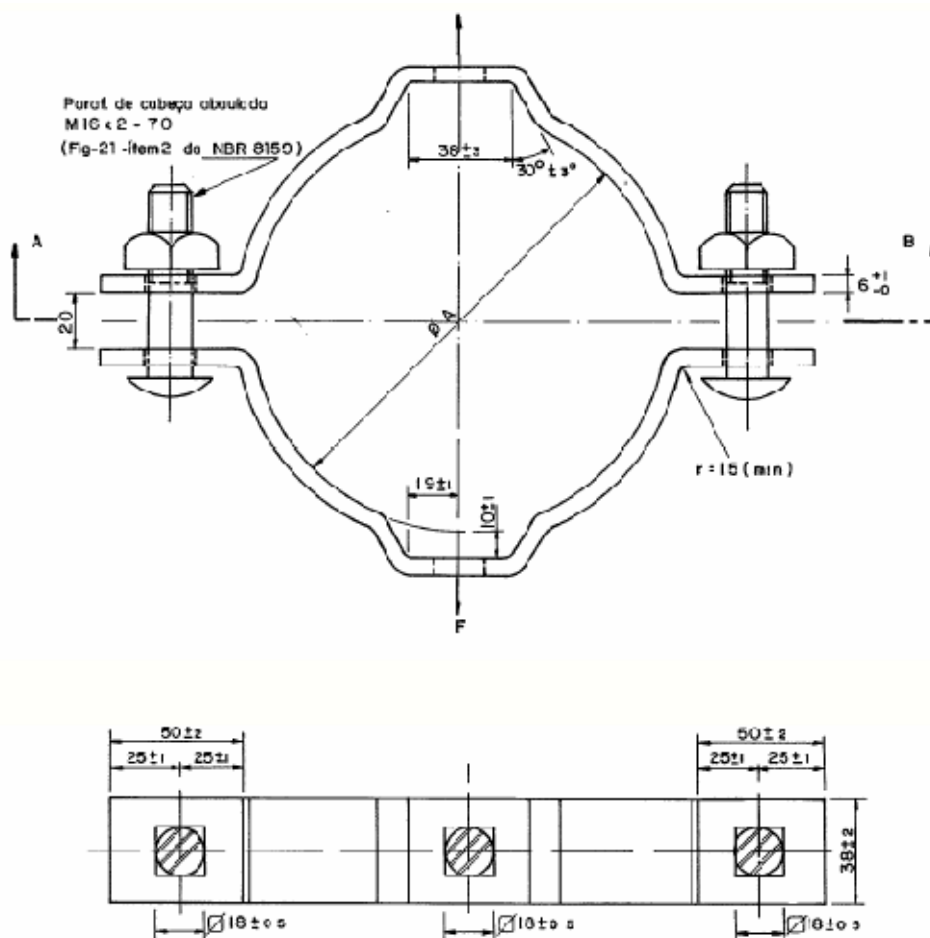


Cinta para fixação

Anexo 3

Suporte dielétrico - Projetado para suportar, suave, mas firmemente, os cabos dielétricos auto-sustentados.

Permite máxima deflexão para instalação permanente até 20 graus.

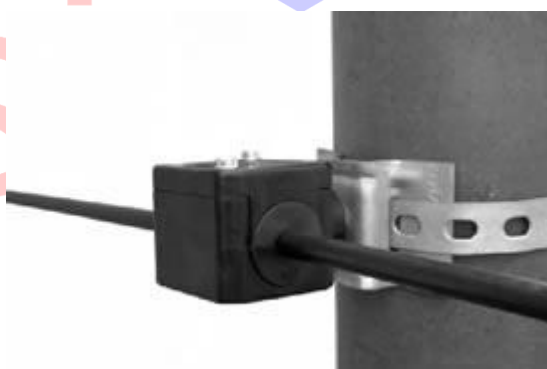

Estrutura montada

Anexo 4

Forma de fixação em poste utilizando CIR21(Conjunto Isolador 2 Ranhuras, Conjunto isolador para drop 2 ranhuras.) em fibra 2 FO, fixado com cinta de aço ajustável:




Anexo 5

Detalhamento do tipo de estruturas que serão instaladas nos postes juntamente com os afastamentos nos pontos em que a cruzamento entre cabos lógicos e redes de distribuição.

Detalhamento de Estruturas


Detalhe 00 (D00)

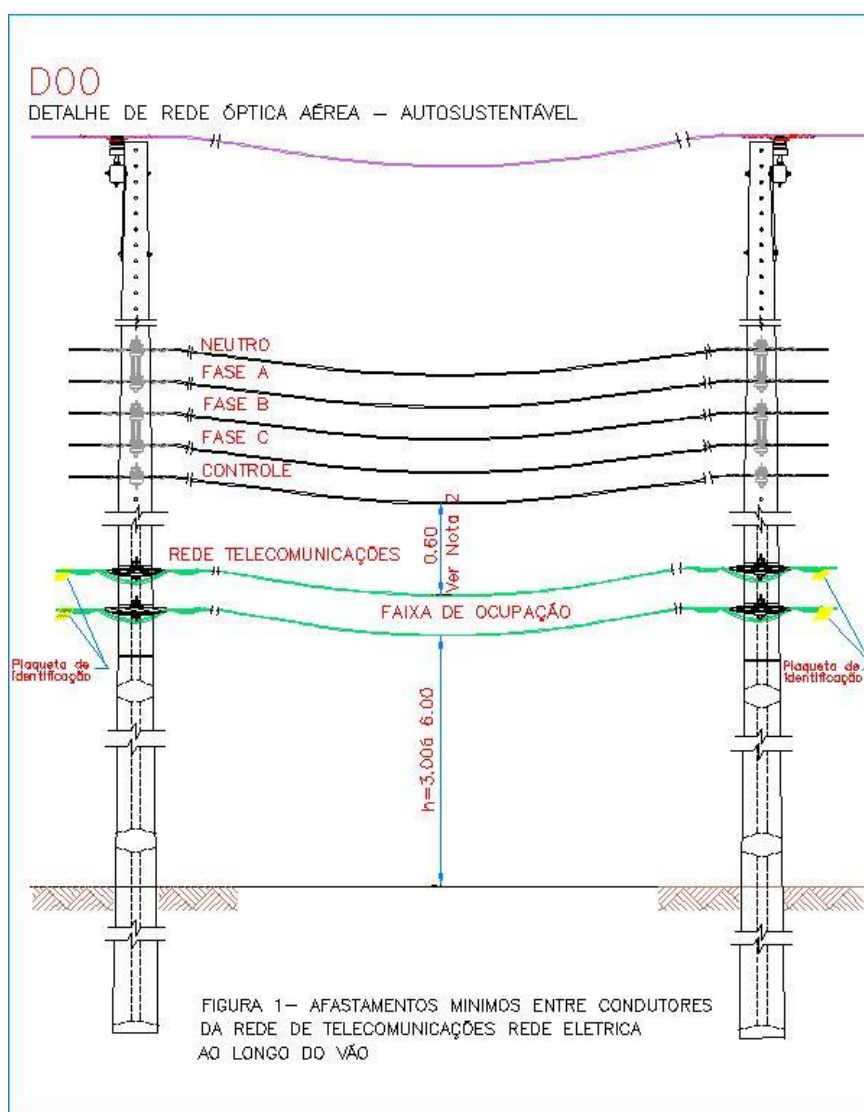

Detalhe 01 (D01)

D01


DETALHE DIELETRICO POSTE DUPLO "T"

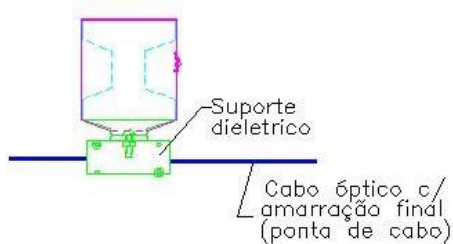

Detalhe 02 (D02)

D02


DETALHE ANCORAGEM EM POSTE DUPLO "T"

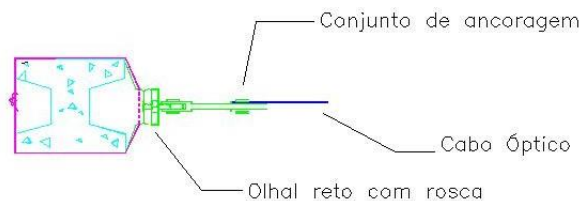


Detalhe 03 (D03)

D03


DETALHE DUPLA ANCORAGEM EM POSTE DUPLO "T" MESMO OCUPANTE

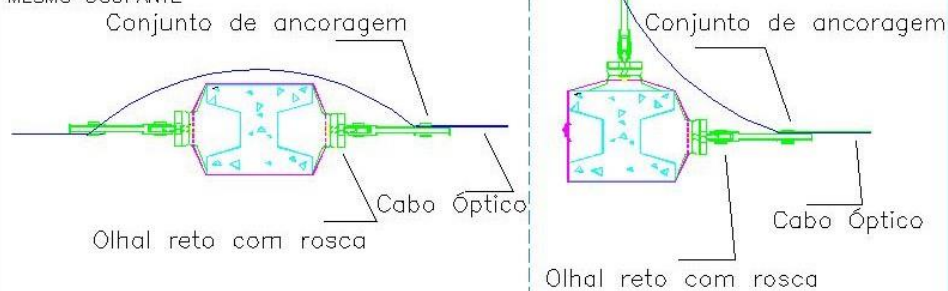


Detalhe 04 (D04)

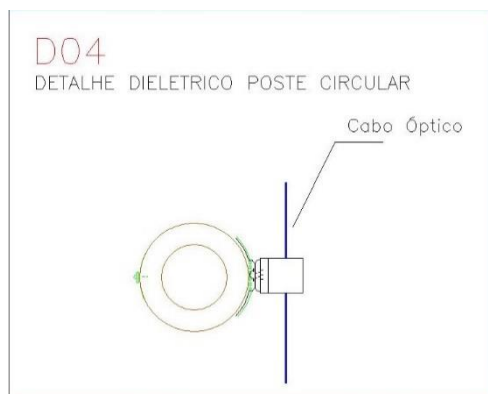


Detalhe 05 (D05)

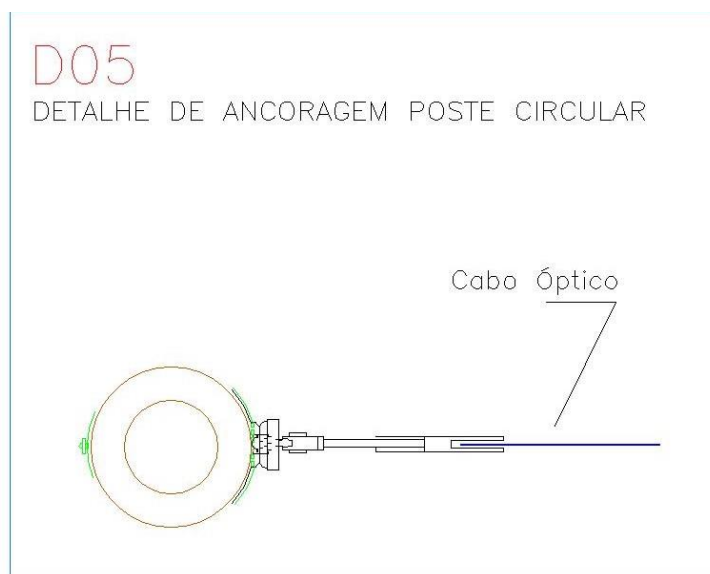


Detalhe 06 (D06)

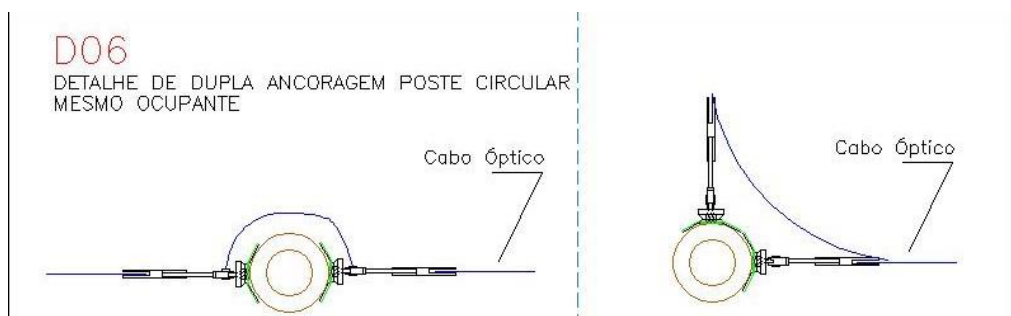


Detalhe 07 (D07)

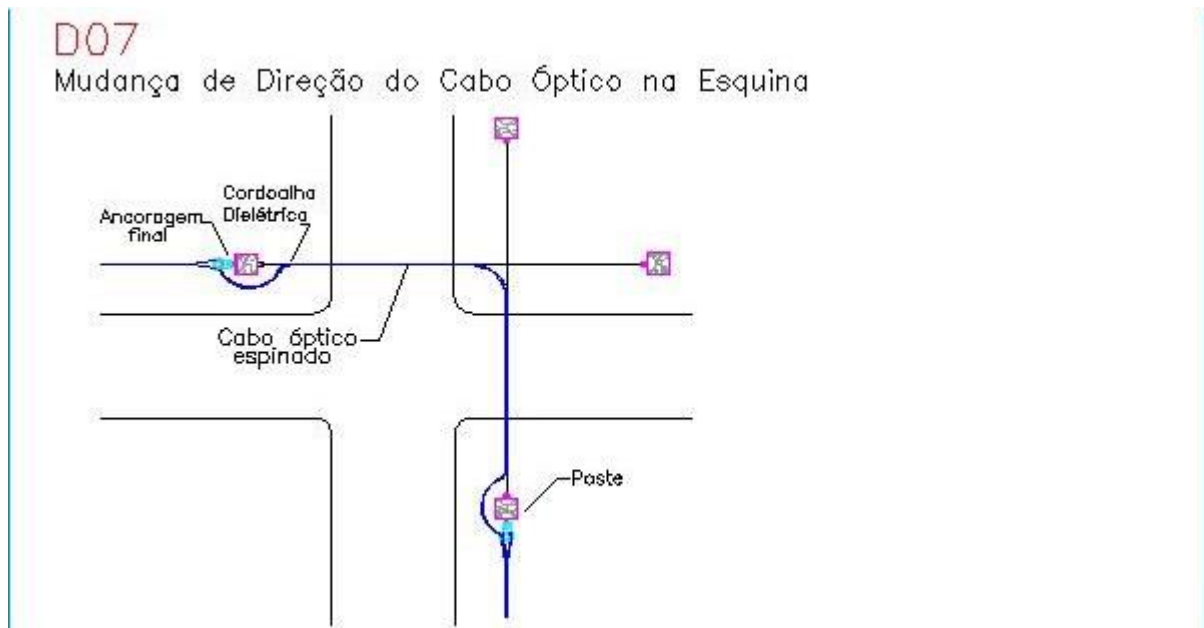

Detalhe 08 (D08)

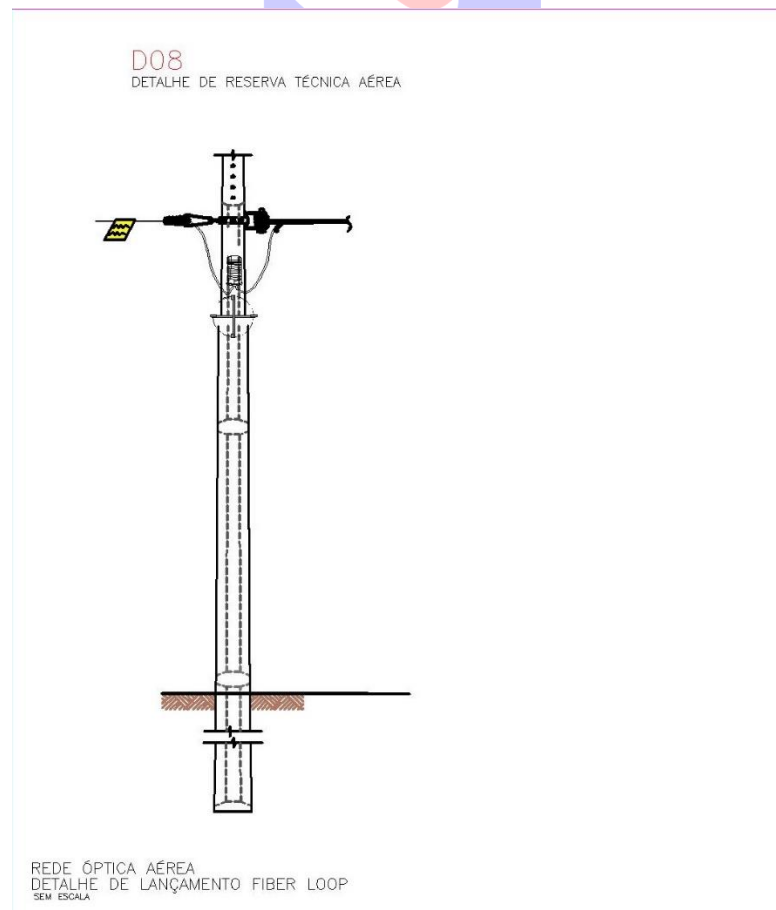

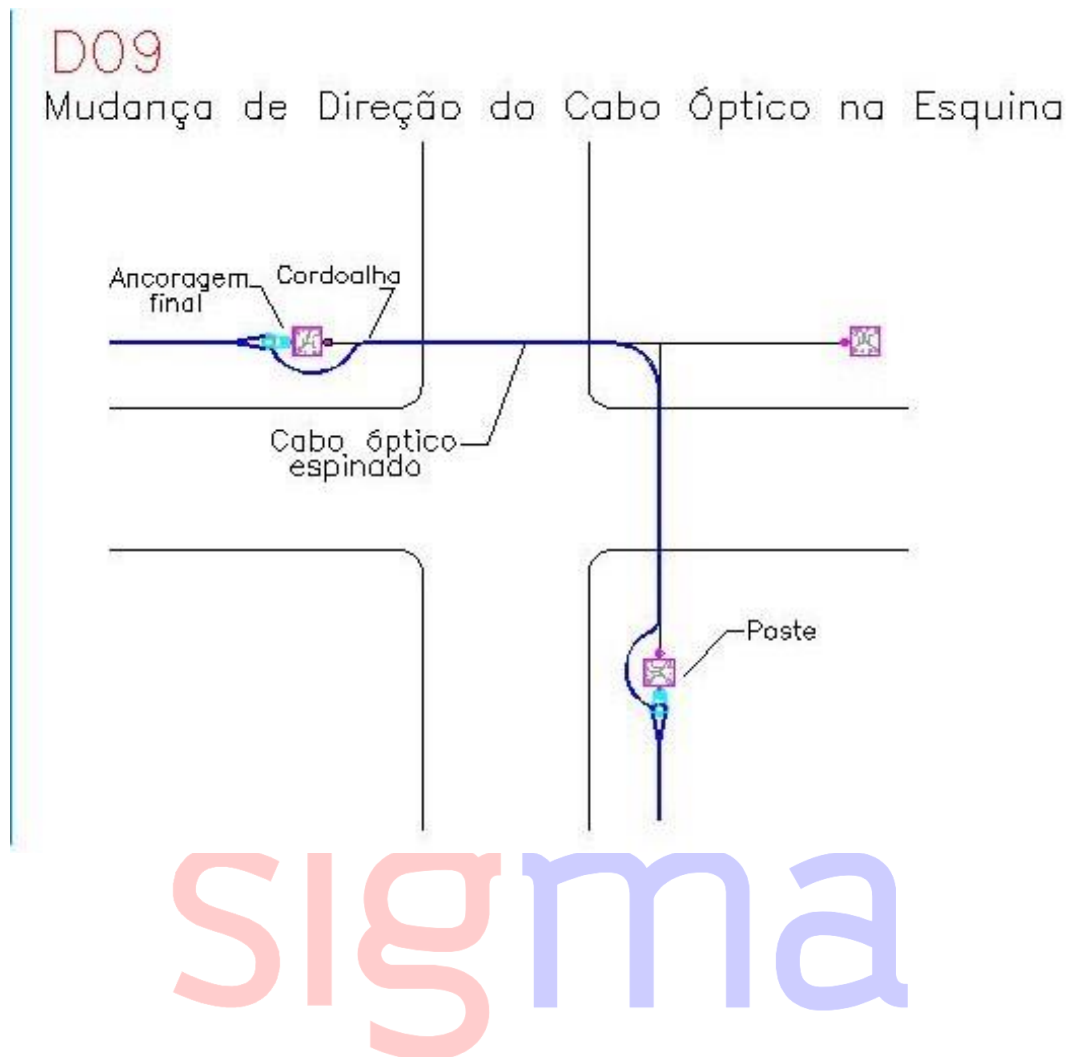
Detalhe 09 (D09)

sigma

Detalhe 10 (D10)

D10

DETALHE DE RESERVA TÉCNICA SUBTERRÂNEA

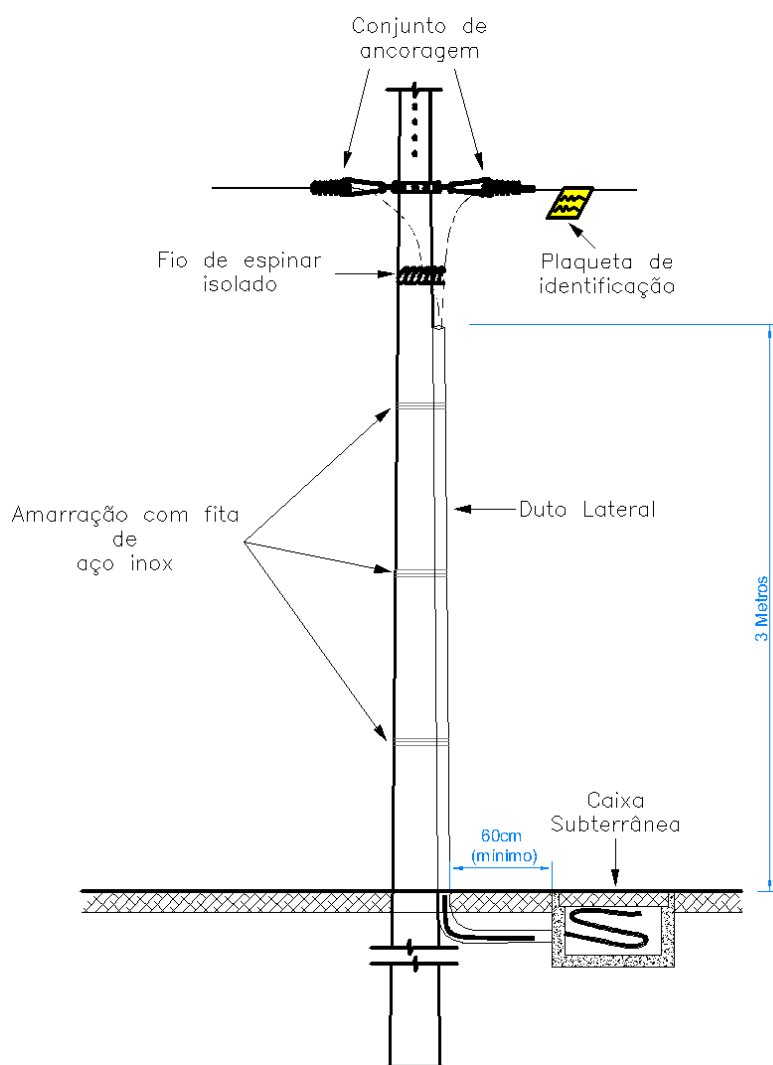

* Nota: Os dutos dos cabos de telecomunicação devem ser de aço galvanizado

SEM ESCALA

Detalhe 11 (D11)