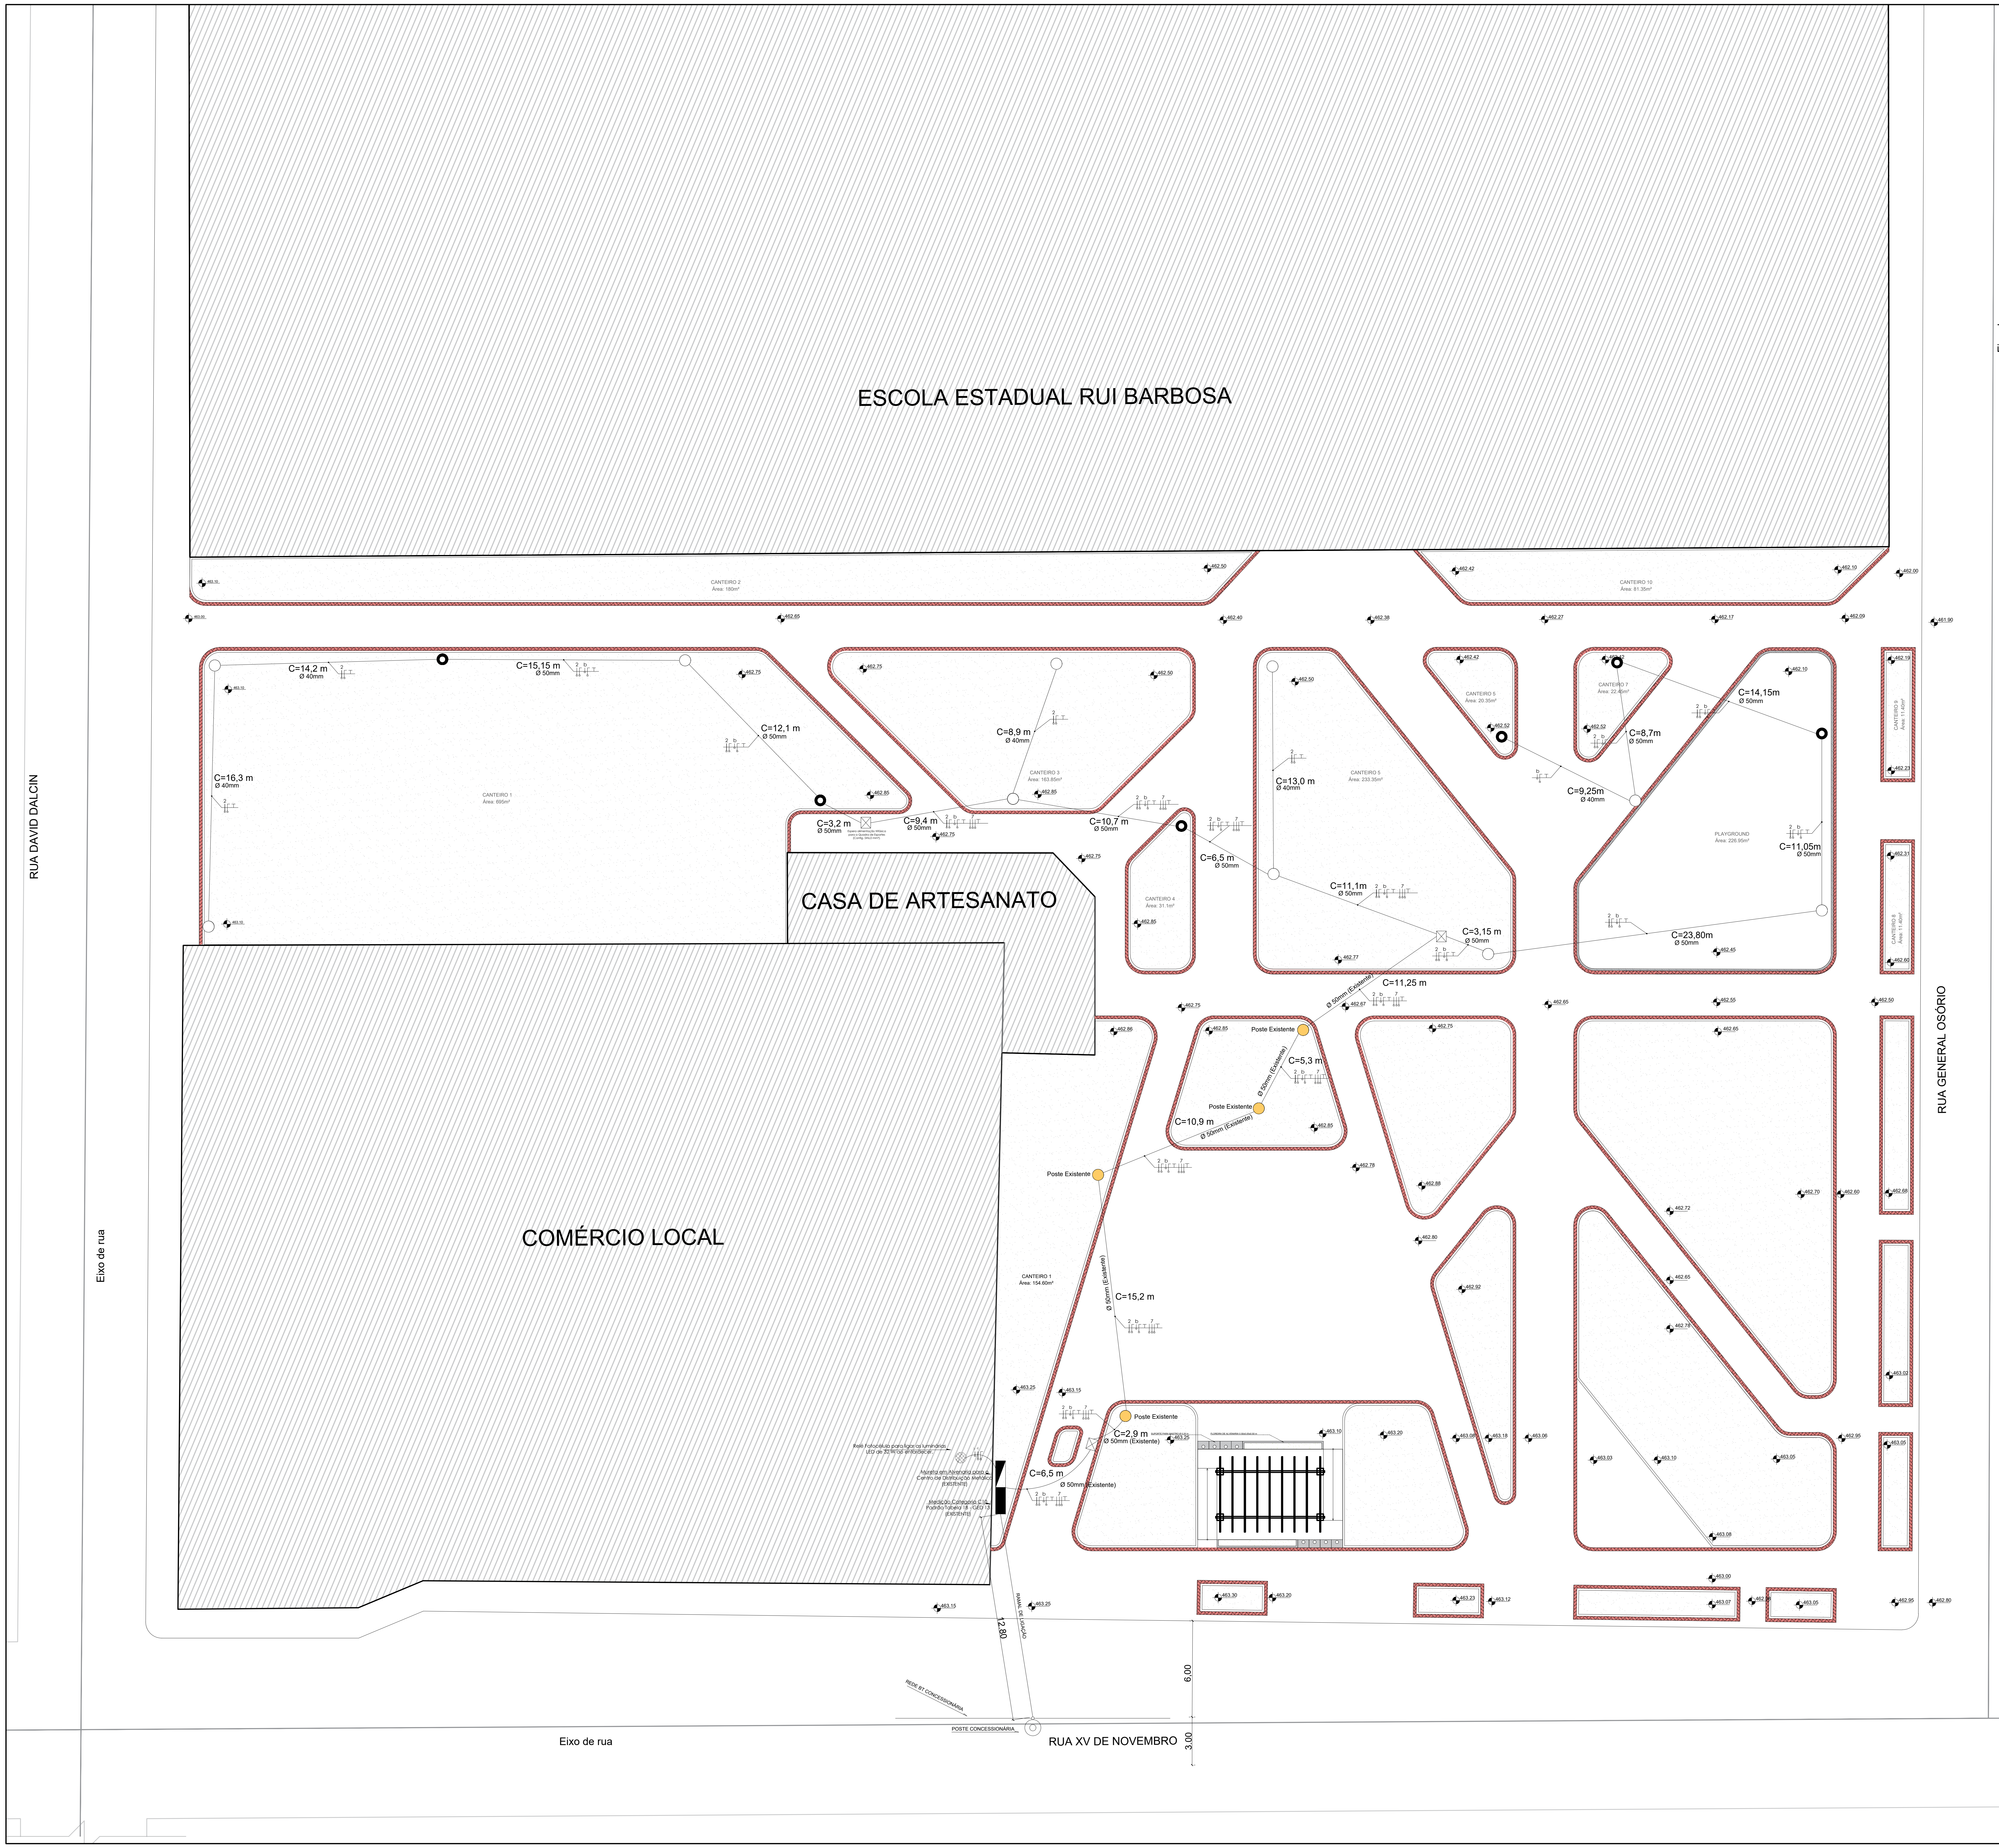

LEGENDA

TOMADA 2P+T - (NBR 14.136) À 1,20m DO PISO.
TOMADA 2P+T - (NBR 14.136) À 0,30m DO PISO.
TOMADA 2P+T - (NBR 14.136) À 2,20m DO PISO
TOMADA 2P+T DUPLA - (NBR 14.136) À 0,30m DO PISO.
TOMADA 2P+T - 20A - (NBR 14.136) À 2,20m DO PISO.
TOMADA 2P+T COM INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (NBR 14.136) À 1,20m DO PISO.
TOMADA 2P+T COM INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES (NBR 14.136) À 1,20m DO PISO.
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES À 1,20m DO PISO.
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES À 1,20m DO PISO.
INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES À 1,20m DO PISO.
INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS À 1,20m DO PISO.
TOMADA TELEFONE À 0,30m DO PISO.
SAÍDA DE CABOS PARA ANTENA DE TV
ESPERA PARA CHUVEIRO À 2,20m DO PISO.
ESPERA PARA TORNEIRA ELÉTRICA À 1,20m DO PISO.
ESPERA PARA AR CONDICIONADO À 2,20m DO PISO.
TOMADA STECK, 3P+T, 32A, À 1,20m DO PISO.
ELETRODUTO SOBREPOR DE PVC RÍGIDO 25MM
ELETROCALHAS DE 200X100mm
PERFILADO DE 38x38mm
Haste de Aço Cobreado Tipo Copperweld, Comprimento de 2,4 m e Diâmetro de 5/8".
Caixa de Passagem de Alvenaria, com tampa de concreto. (500x500x1000 mm)

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO TETO.
ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.
ELETRODUTO SOB LAJE.
CONDUTORES RETORNO, FASE E NEUTRO SEÇÃO 1,5mm²
CONDUTOR DE PROTEÇÃO, FASE E NEUTRO SEÇÃO 2,5mm²
CONDUTOR DE PROTEÇÃO, FASE E NEUTRO SEÇÃO 4,0mm²
CONDUTOR DE PROTEÇÃO, FASE E NEUTRO SEÇÃO 6,0mm²
CONDUTOR DE PROTEÇÃO, FASE E NEUTRO SEÇÃO 10,0mm²
CENTRO DE MEDIÇÃO.
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO À 1,20m DO PISO.
PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NO TETO.
160 - POTÊNCIA EM VA
1 - CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO
a - RETORNO
ARANDELA NA PAREDE (INTERNA À 1,90m E EXTERNA À 2,20m DO PISO).
PONTO DE LUZ LED TUBULAR NO TETO.
POTÊNCIA EM VA (POTÊNCIA 2X18W)
1 - CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO
a - RETORNO
REFLETOR LED (POT. 60 W)

● Poste decorativo 3m de altura, Ø76mm, galvanizado a fogo e pintado em epóxi. Luminária em polietileno com lâmpada metálica 150W. Refletor LED 50W luz verde instalado na parte superior do poste.
○ Poste decorativo 3m de altura, Ø76mm, galvanizado a fogo e pintado em epóxi. Luminária em polietileno com lâmpada metálica 150W.
● Poste existente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
APROVADO
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
Pinhal Grande, Em 30 de 03 de 2020
PREFEITO MUNICIPAL

ARQ3E
ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA · EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

ARQ3E LTDA CNPJ 21.188.402/0001-31 CAU PJ42100-1

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CAMPOS SALLES

ENDEREÇO : AVENIDA XV DE NOVEMBRO, LIMEIRA - PINHAL GRANDE - RS

PROJETO ELÉTRICO

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
CNPJ 94.444.346/0001-22

PROJETO

ENG. ELET. NELSON KNAK NETO
CREA RS 171.537

DATA: MARÇO/2020
ESCALA:1/200
DES.: ENG. MATHEUS VEIGA
PRANCHA 15